


Rzut poddasza instalacja PPOŻ

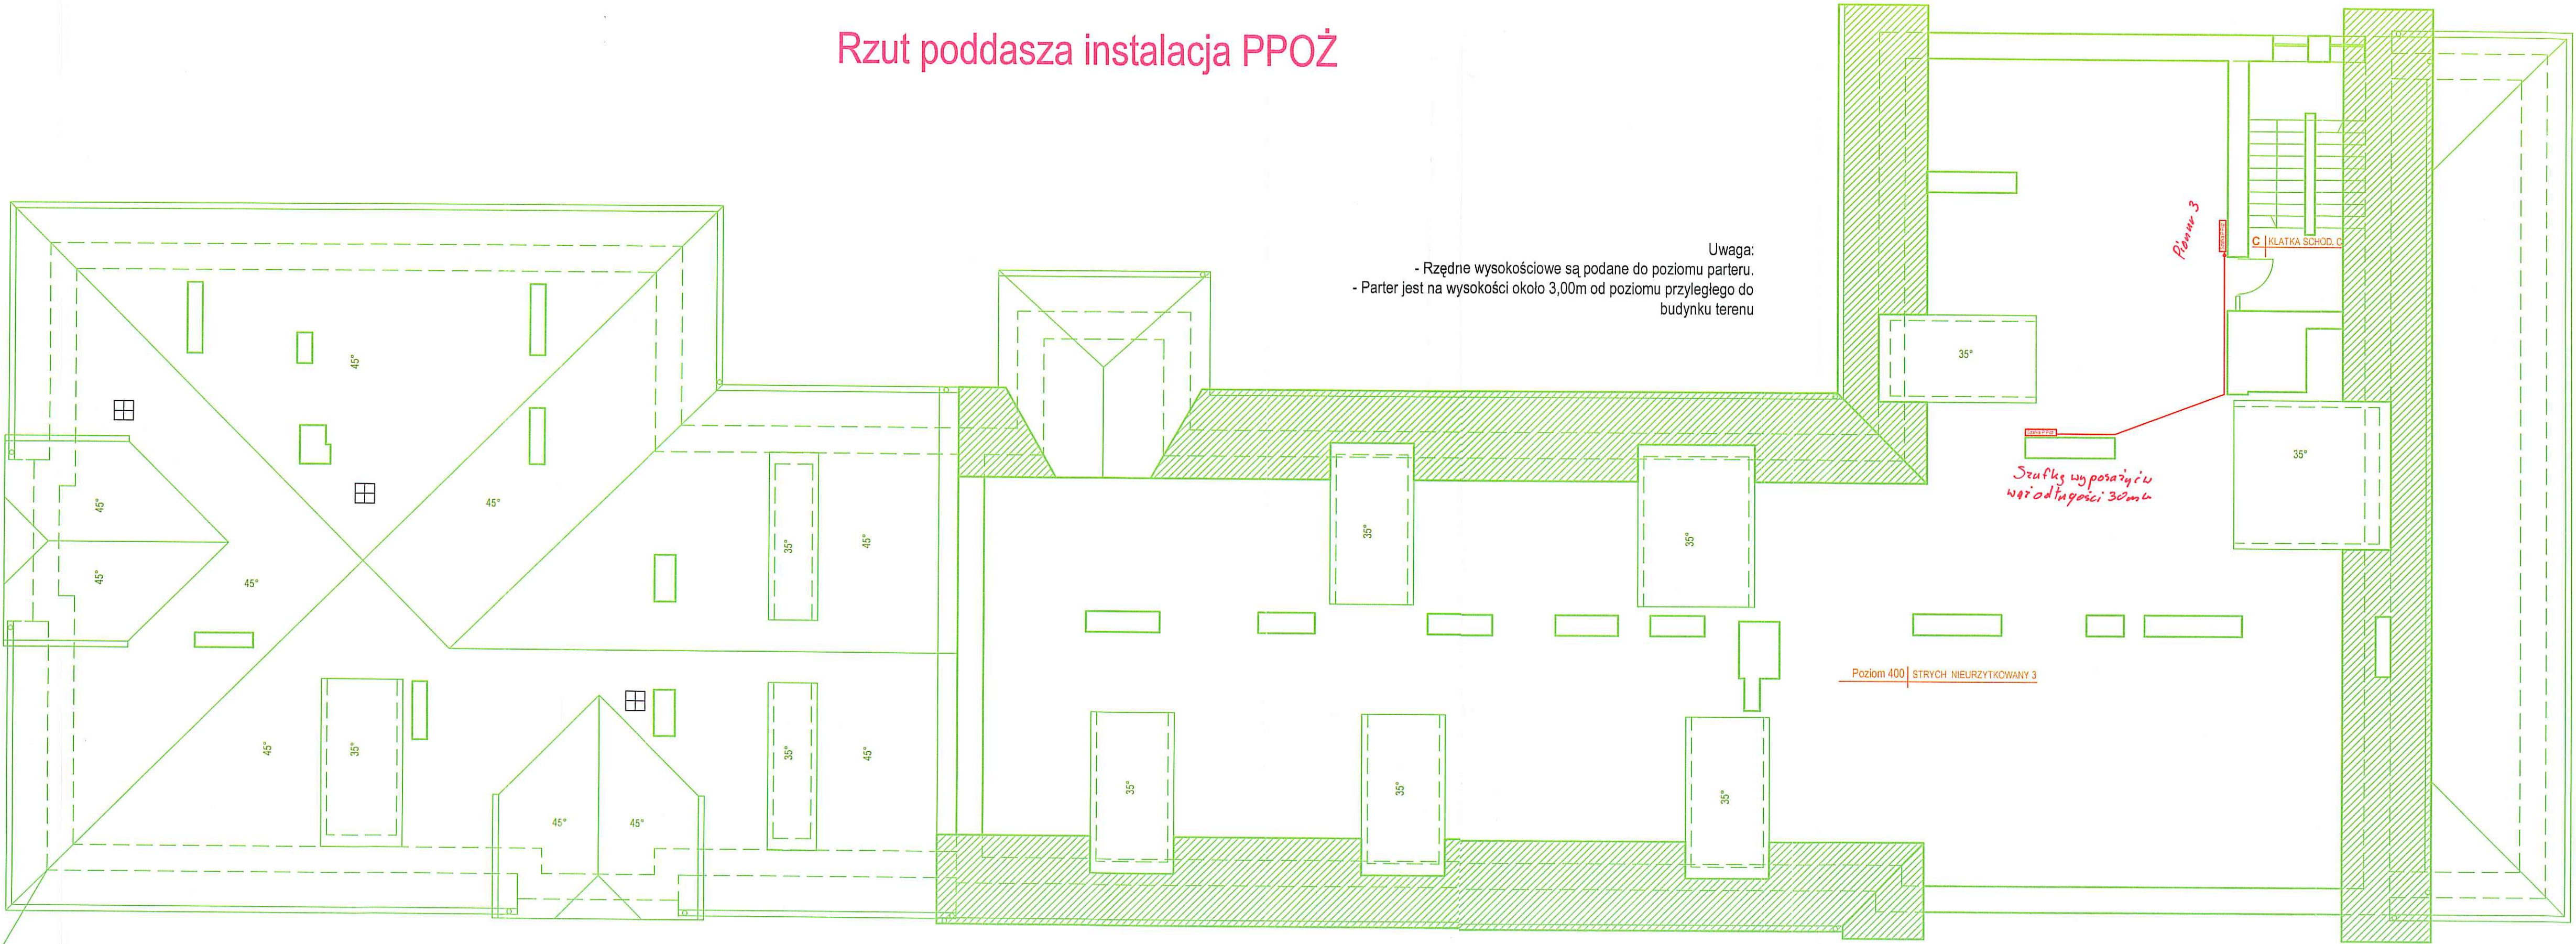

Uwaga:
- Rzędne wysokościowe są podane do poziomu parteru.
- Parter jest na wysokości około 3,00m od poziomu przyległego do budynku terenu

Poziom 400 | STRYCH NIEURZYTOKOWANY 3

Szafka wyposażenia wiodługości 30cm

Płomni 3

KLATKA SCHOD. C

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP Z O.O. ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn, tel. 089 751 49 53		
NAZWA OPRACOWANIA	WEWNĘTRZNA INSTALACJA PRZECIW POŻAROWA W BUDYNKU GŁÓWNYM Z.S. C.K.P. W KAROLEWIE	Data wykonania: 2016
INWESTOR	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, Karolewo 12, 11-400 Kętrzyn	Skala: 1:75
RYSUNEK	Rzut strychu	Numer rysunku: S-5
BRANŻA	Sanitarna	
PAZA	Instalacja P.POŻ.	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Janeczko	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Janeczko	